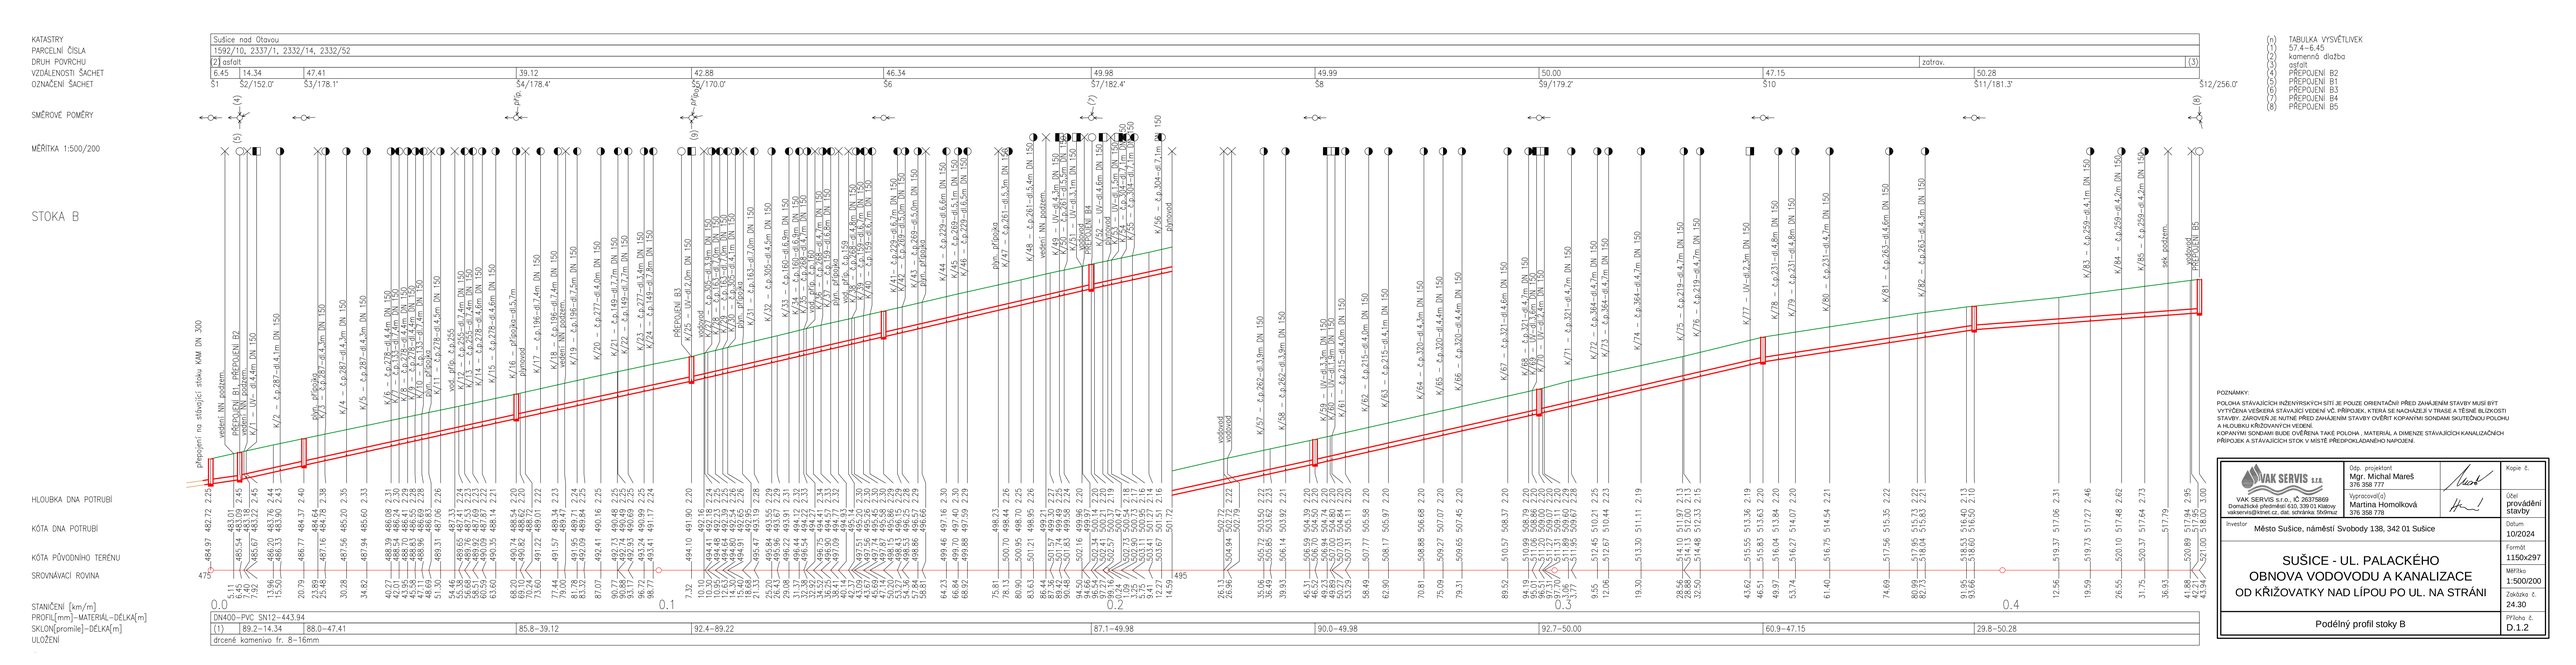
KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLA
DRUH POVRCHU
VZDÁLENOSTI ŠACHET
OZNAČENÍ ŠACHET
SMĚROVÉ POMĚRY
MĚŘÍTKA 1:500/200
STOKA B
HLOUBKA DNA POTRUBÍ
KÓTA DNA POTRUBÍ
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU
SROVNÁVACÍ ROVINA
STANIČENÍ [km/m]
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]
SKLON[promile]–DÉLKA[m]
ULOŽENÍ
Sušice nad Otavou
1592/10, 2337/1, 2332/14, 2332/52
2) asfalt
zatrav. (3)
S1
S2/152.0°
S3/178.1°
S4/178.4°
S6
S7/182.4°
S8
S9/179.2°
S10
S11/181.3°
S12/256.0°
(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) 57.4–6.45 kamenná dlažba asfalt
(2) PŘEPOJENÍ B2
(3) PŘEPOJENÍ B1
(4) PŘEPOJENÍ B3
(5) PŘEPOJENÍ B4
(6) PŘEPOJENÍ B5
přepojení na stávající stoku KAM DN 300
vedení NN, podzem.
PŘEPOJENÍ B1, PŘEPOJENÍ B2
vedení NN, podzem.
K/1 – UV–dl.4.4m DN 150
K/2 – š.p.287–dl.4.3m DN 150
K/3 – š.p.278–dl.4.4m DN 150
K/4 – š.p.287–dl.4.3m DN 150
K/5 – š.p.287–dl.4.3m DN 150
K/6 – š.p.278–dl.4.4m DN 150
K/7 – š.p.278–dl.4.4m DN 150
K/8 – š.p.278–dl.4.4m DN 150
K/9 – š.p.278–dl.4.4m DN 150
K/10 – š.p.278–dl.4.4m DN 150
K/11 – š.p.278–dl.4.4m DN 150
K/12 – š.p.278–dl.4.4m DN 150
K/13 – š.p.255–dl.7.4m DN 150
K/14 – š.p.278–dl.4.4m DN 150
K/15 – š.p.278–dl.4.4m DN 150
K/16 – přepojka–dl.5.7m plynovod
K/17 – š.p.196–dl.7.4m DN 150
K/18 – š.p.196–dl.7.4m DN 150
vedení NN, podzem.
K/19 – š.p.196–dl.7.4m DN 150
K/20 – š.p.277–dl.4.0m DN 150
K/21 – š.p.149–dl.7.2m DN 150
K/22 – š.p.149–dl.7.2m DN 150
K/23 – š.p.277–dl.3.4m DN 150
K/24 – š.p.149–dl.7.8m DN 150
PŘEPOJENÍ B3
K/25 – UV–dl.2.0m DN 150
plynovod
K/26 – š.p.305–dl.4.3m DN 150
K/27 – š.p.305–dl.4.3m DN 150
K/28 – š.p.305–dl.4.3m DN 150
K/29 – š.p.305–dl.4.3m DN 150
K/30 – š.p.305–dl.4.3m DN 150
K/31 – š.p.163–dl.7.0m DN 150
K/32 – š.p.305–dl.4.5m DN 150
K/33 – š.p.176–dl.4.8m DN 150
K/34 – š.p.163–dl.6.8m DN 150
K/35 – š.p.163–dl.6.8m DN 150
K/36 – š.p.163–dl.6.8m DN 150
K/37 – š.p.163–dl.6.8m DN 150
K/38 – š.p.163–dl.6.8m DN 150
K/39 – š.p.163–dl.6.8m DN 150
K/40 – š.p.163–dl.6.8m DN 150
K/41 – š.p.223–dl.6.6m DN 150
K/42 – š.p.269–dl.5.0m DN 150
K/43 – š.p.269–dl.5.0m DN 150
K/44 – š.p.223–dl.6.6m DN 150
K/45 – š.p.269–dl.5.1m DN 150
K/46 – š.p.269–dl.5.1m DN 150
K/47 – š.p.261–dl.5.1m DN 150
K/48 – š.p.261–dl.5.2m DN 150
vedení NN, podzem.
K/49 – UV–dl.4.3m DN 150
K/50 – UV–dl.4.3m DN 150
K/51 – UV–dl.3.1m DN 150
PŘEPOJENÍ B4
K/52 – UV–dl.4.6m DN 150
K/53 – UV–dl.4.1m DN 150
K/54 – š.p.304–dl.4.1m DN 150
K/55 – š.p.304–dl.7.1m DN 150
K/56 – š.p.304–dl.7.1m DN 150
plynovod
vodovod
K/57 – š.p.262–dl.5.8m DN 150
K/58 – š.p.262–dl.8.3m DN 150
K/59 – UV–dl.3.1m DN 150
K/60 – UV–dl.4.1m DN 150
K/61 – š.p.215–dl.4.0m DN 150
K/62 – š.p.215–dl.4.0m DN 150
K/63 – š.p.215–dl.4.1m DN 150
K/64 – š.p.320–dl.4.3m DN 150
K/65 – š.p.320–dl.4.4m DN 150
K/66 – š.p.320–dl.4.4m DN 150
K/67 – š.p.321–dl.4.6m DN 150
K/68 – š.p.321–dl.4.6m DN 150
K/69 – UV–dl.4.2m DN 150
K/70 – UV–dl.4.2m DN 150
K/71 – š.p.321–dl.4.7m DN 150
K/72 – š.p.364–dl.4.7m DN 150
K/73 – š.p.364–dl.4.7m DN 150
K/74 – š.p.364–dl.4.7m DN 150
K/75 – š.p.219–dl.4.7m DN 150
K/76 – š.p.219–dl.4.7m DN 150
K/77 – UV–dl.2.5m DN 150
K/78 – š.p.231–dl.4.8m DN 150
K/79 – š.p.231–dl.4.8m DN 150
K/80 – š.p.231–dl.4.7m DN 150
K/81 – š.p.263–dl.4.6m DN 150
K/82 – š.p.263–dl.4.9m DN 150
K/83 – š.p.259–dl.4.1m DN 150
K/84 – š.p.259–dl.4.2m DN 150
K/85 – š.p.259–dl.4.2m DN 150
sek. podzem.
PŘEPOJENÍ B5
DN400–PVC SN12–443.94
(1) 89.2–14.34 88.0–47.41
85.8–39.12
92.4–89.22
87.1–49.98
90.0–49.98
92.7–50.00
60.9–47.15
29.8–50.28
drcené kamenivo fr. 8–16mm
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
475
POZNÁMKY:
POLOHA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY MUSÍ BÝT VYTÝČENA VEŠKERÁ STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VČ. PŘÍPOJEK, KTERÁ SE NACHÁZEJÍ V TRASE A TĚSNÉ BLÍZKOSTI STAVBY. ZÁROVEŇ JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY OVĚŘIT KOPANÍM SONDAMI SKUTEČNOU POLOHU A HLOUBKU KŘÍŽOVANÝCH VEDENÍ.
KOPANÍMI SONDAMI BUDE OVĚŘENA TAKÉ POLOHA, MATERIÁL A DIMENZE STÁVAJÍCÍCH KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK A STÁVAJÍCÍCH STOK V MÍSTĚ PŘEDPOKLÁDANÉHO NAPOJENÍ.
VAK SERVIS s.r.o.
VAK SERVIS s.r.o., IČ 26375869
Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy
vakservis@hmet.cz, tel. schránka 9fxfmz
Odp. projektant
Mgr. Michal Mareš
378 358 777
Vypracoval(a)
Martina Homolková
378 358 778
Kopie č.
Účel
provádění stavby
Investor
Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
Datum
10/2024
Formát
1:50x297
Měřítko
1:500/200
Zakázka č.
24.30
Příloha č.
D.1.2
SUŠICE - UL. PALACKÉHO
OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE
OD KŘÍŽOVATKY NAD LÍPOU PO UL. NA STRÁNI
Podélný profil stoky B