



# RK PLASTOVÁ ROZVODNICE NA OMÍTKU PRO 54TE, IP65

400V, 50Hz  
L1, L2, L3

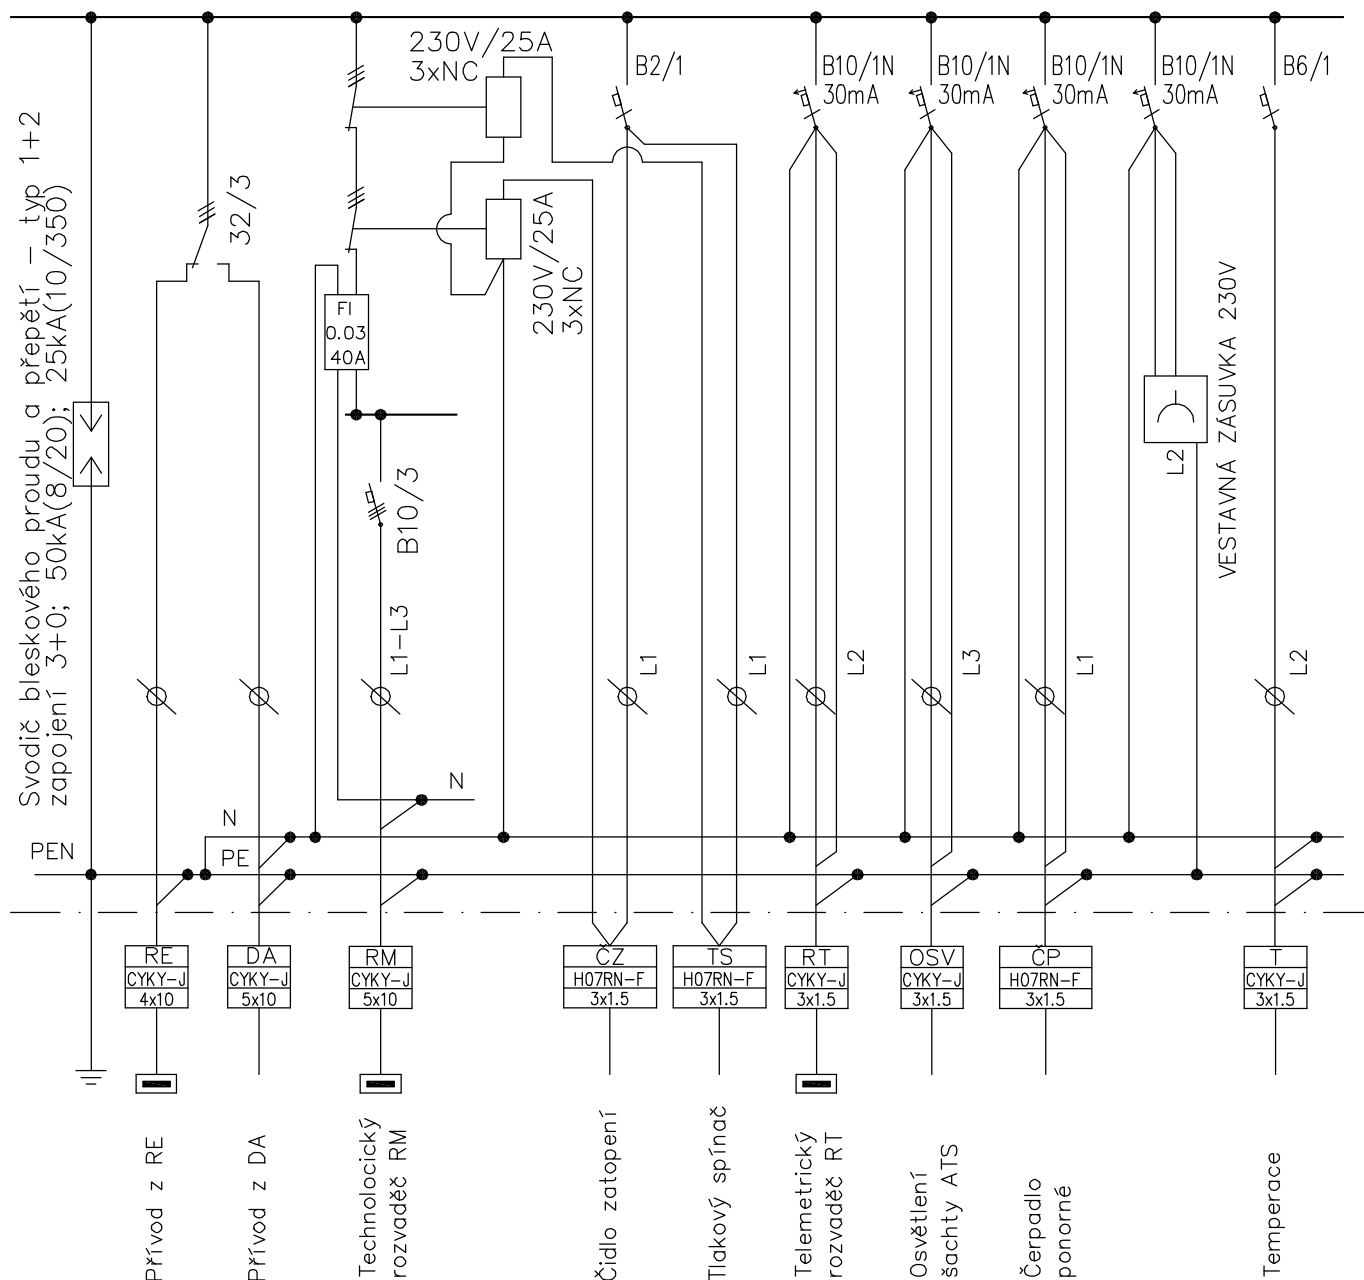

## PS 02 – TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO

VYPRACOVAL JOSEF CHRT, DiS.	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. VACLÍK	KONTROLOVAL ING. VACLÍK	 VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ 1, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE	
OBJEDNATEL Město Sušice; náměstí Svobody 138; 342 01 Sušice			ZAK.Č.	1593/3
AKCE SUŠICE – VOLŠOVY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU III. ETAPA			ARCH.Č.	
PŘÍLOHA VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE: ČÁST ELEKTRO SCHÉMA ROZVADĚČE RK			DATUM	07/2018
			FORMÁT	2x A4
			STUPEŇ	DPS
			MĚŘÍTKO	
			ČÍSLO PŘÍLOHY	2.5.