

ÚV Sušice


celková obnova řídicího systému, M+R a elektroinstalace

2. etapa

PS02 - Technologická elektroinstalace a MaR

Elektroinstalace ÚV stará část - rozvaděč RS2

Číslo zakázky zhotovitele: **18052201**
Číslo smlouvy objednatele: **A-003089-00**
Objednatel: **Město Sušice**
Investor: **Město Sušice**
Stupeň projektu: **projektová dokumentace pro provádění stavby**
Vypracoval: **Jaroslav Janků**
Schválil: **Ing. Ondřej Prašnička**
Datum vypracování: **únor 2018**
Změna:
Počet listů: **5**



SEZNAM VÝKRESŮ			
CN - čelní návrh rozvaděče, JS - jednopólové schéma rozvaděče, BS - blokové schéma, FS - funkční schéma rozvaděče, LS - liniové schéma rozvaděče, DS - výkresy dispozic			
Číslo výkresu	Označení výkresu	Název výkresu	Změna
Elektroinstalace ÚV stará část - rozvaděč RS2			
1	CN1	náhled rozvaděče, doplňující technické informace, značení vodičů	
2	CN2	typ a rozměry rozvaděče, rozmístění ovl. prvků	
3	JS1	přívod, zásuvkové okruhy	
4	JS2	temperace a osvětlení objektu	

RS2

①

②

③

ZNAČENÍ IZOLOVANÝCH VODIČŮ V ROZVADĚČI NÍZKÉHO NAPĚTÍ

400/230 V	FÁZOVÉ VODIČE STŘEDNÍ VODIČ OCHRANNÝ VODIČ OVLÁDACÍ VODIČ ZÁLOHOVANÉ NAPÁJENÍ ZA PŘEPĚTOVOU OCHRANOU 3. ST ZA PROUDOVÝM CHRÁNICEM CIZÍ NAPÁJENÍ	L1, L2, L3 N PE L-OVL L-UP L-F L-FI L1, L2, L3	ČERNÁ MODRÁ ZELENOŽLUTÁ HNĚDÁ ŠEDÁ ŠEDÁ ČERNÁ ČERNÁ + MODRÉ NÁVLEČKY HNĚDÁ + MODRÉ NÁVLEČKY
	CIZÍ OVLÁDACÍ VODIČE	L-OVL	
110 V	NAPÁJENÍ / OVLÁDACÍ VODIČE	110 V DC	+ TMAVÁ RUDÁ / - TMAVÁ MODRÁ
48 V	NAPÁJENÍ / OVLÁDACÍ VODIČE	48 V DC	+ TMAVÁ RUDÁ / - TMAVÁ MODRÁ
24 V	NAPÁJENÍ / OVLÁDACÍ VODIČE	24 V AC	ORANŽOVÁ / ORANŽOVÁ
	NAPÁJENÍ / OVLÁDACÍ VODIČE NAP. / OVLÁDACÍ VODIČE PRO ASŘ	24 V DC 24 V DC ASŘ	+ TMAVÁ RUDÁ / - TMAVÁ MODRÁ + BÍLORUDÁ / - BÍLOMODRÁ
12 V	NAPÁJENÍ / OVLÁDACÍ VODIČE	12 V DC	+ TMAVÁ RUDÁ / - TMAVÁ MODRÁ
OSTATNÍ MALÉ NAPĚTÍ	ANALOGOVÝ SIGNÁL CIZÍ MALÉ NAPĚTÍ ODPOROVÝ SIGNÁL		+ ŽLUTÁ / - ŽLUTÁ + FIALOVÁ / - FIALOVÁ BÍLÁ

ÚV Sušice - celková obnova řídicího systému, M+R a elektroinstalace



číslo zakázky	18052201
------------------	----------

1	datum	02/2019
---	-------	---------


změna	--
-------	----

-	projektant	Jaroslav Janků
---	------------	----------------

výkres 1	CN1
-------------	------------

Technické řešení uvedené v této projektové dokumentaci je duševním majetkem zhotovitele ve smyslu autorského práva, podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Technické řešení nesmí být bez souhlasu autora dále šířeno a je předmětem obchodního tajemství.

rozvaděč	RS2
----------	-----

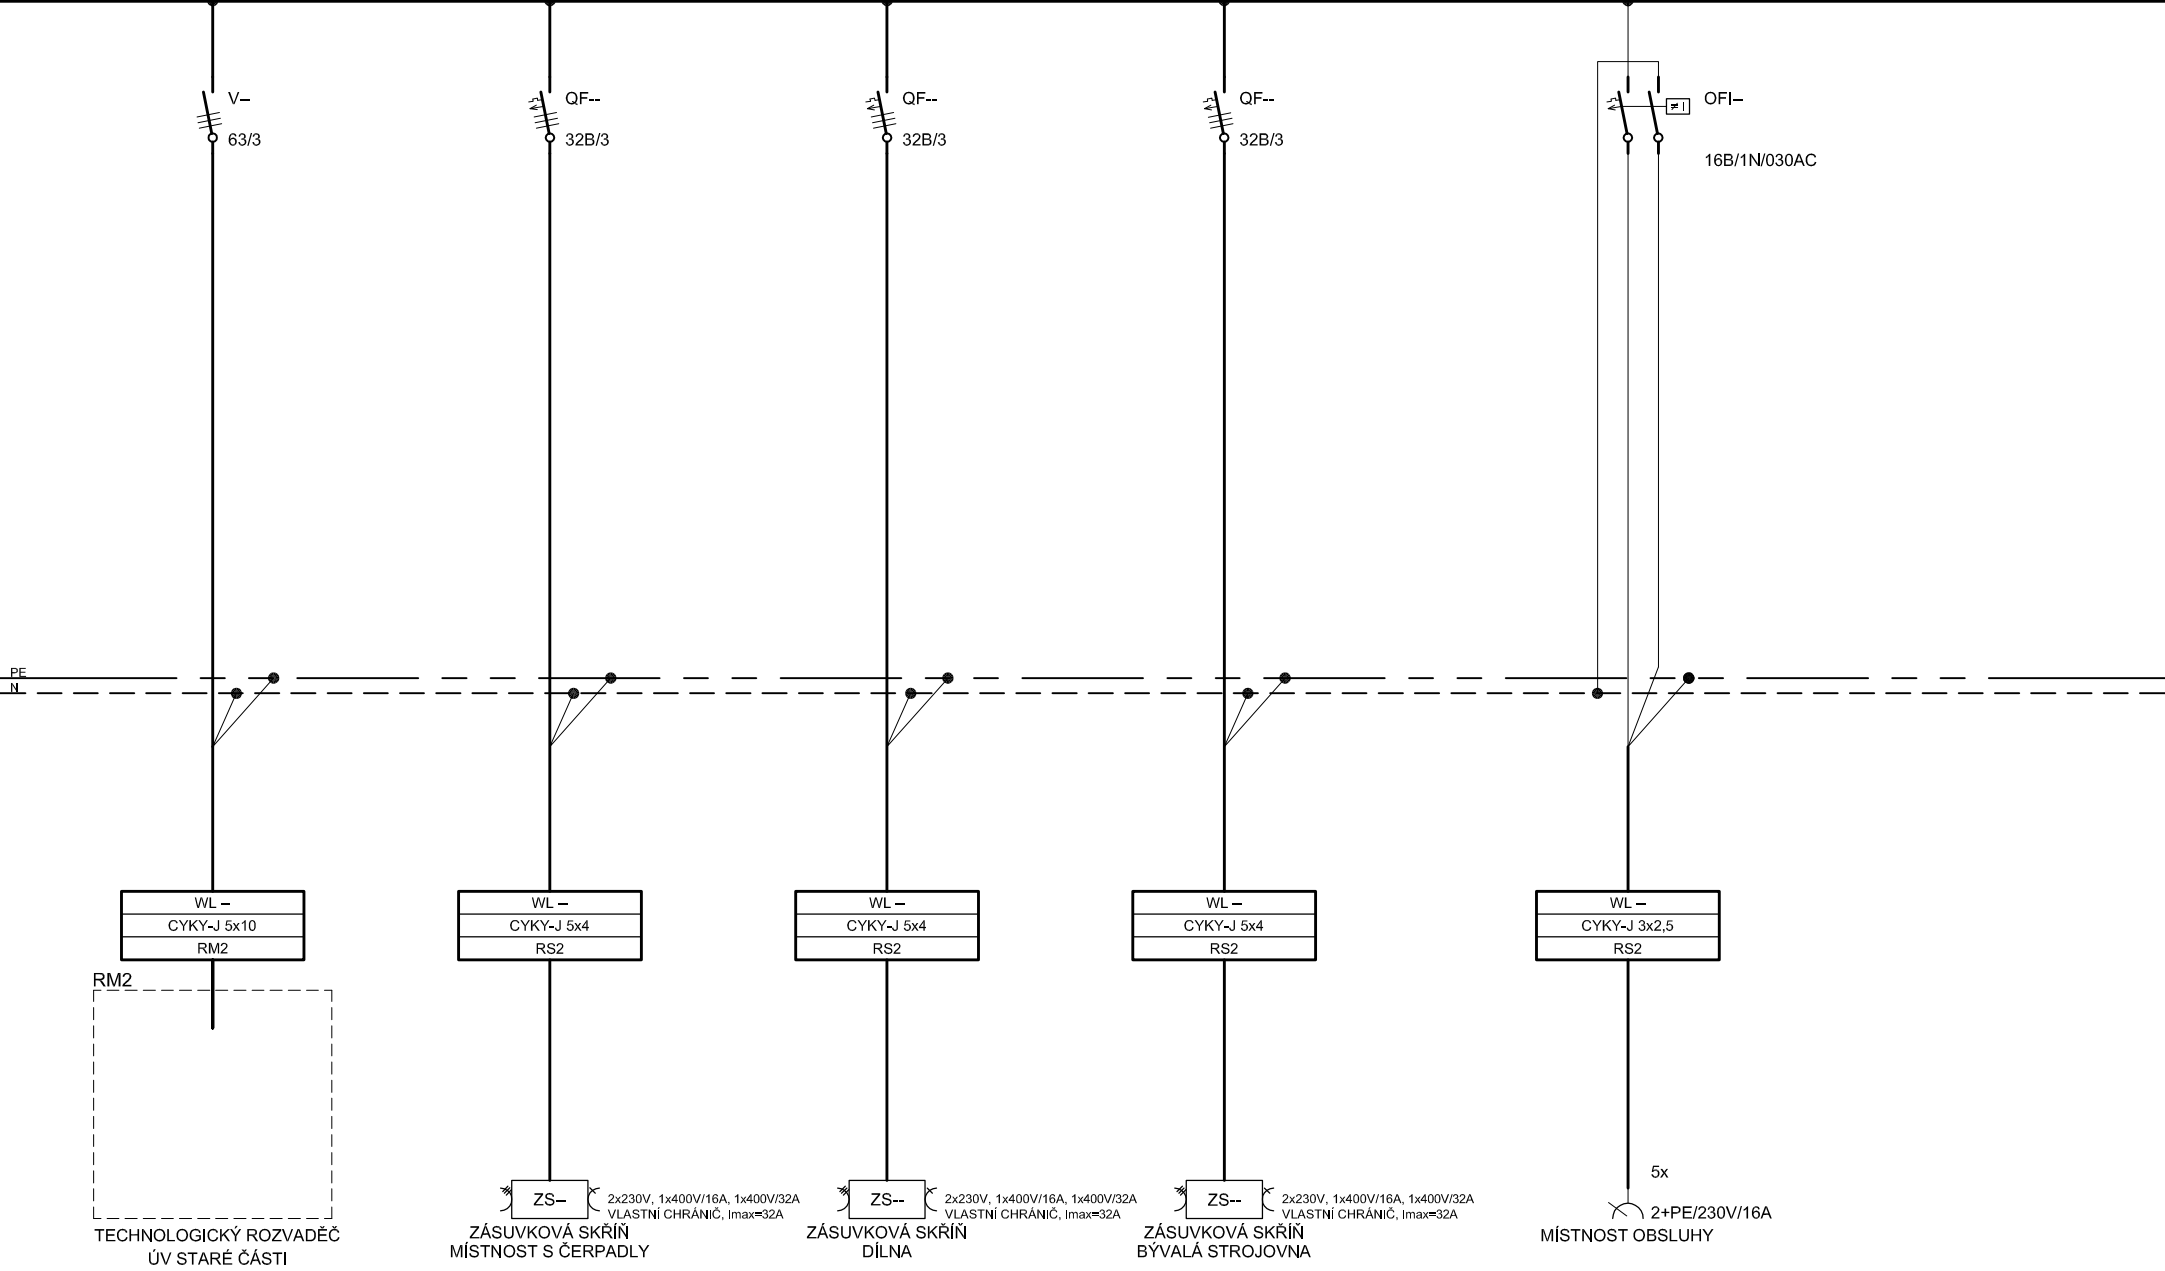

PS02 - Technologická elektroinstalace a MaR
Elektroinstalace ÚV stará část

ÚV Sušice - celková obnova řídicího systému, M+R a elektroinstalace		číslo zakázky	18052201	datum	02/2019	změna	--	projektant	Jaroslav Janků	vykres	3	JS1
		Technické řešení uvedené v této projektové dokumentaci je duševním majetkem zhotovitele ve smyslu autorského práva, podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících a právech autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Technické řešení nesmí být bez souhlasu autora dále šířeno a je předním obchodním tajemstvím.								rozvaděč	RS2	

ÚV Sušice - celková obnova řídicího systému, M+R a elektroinstalace



výkres 4	JS2
-------------	------------

rozvaděč	RS2
----------	-----

rozvaděč RS2