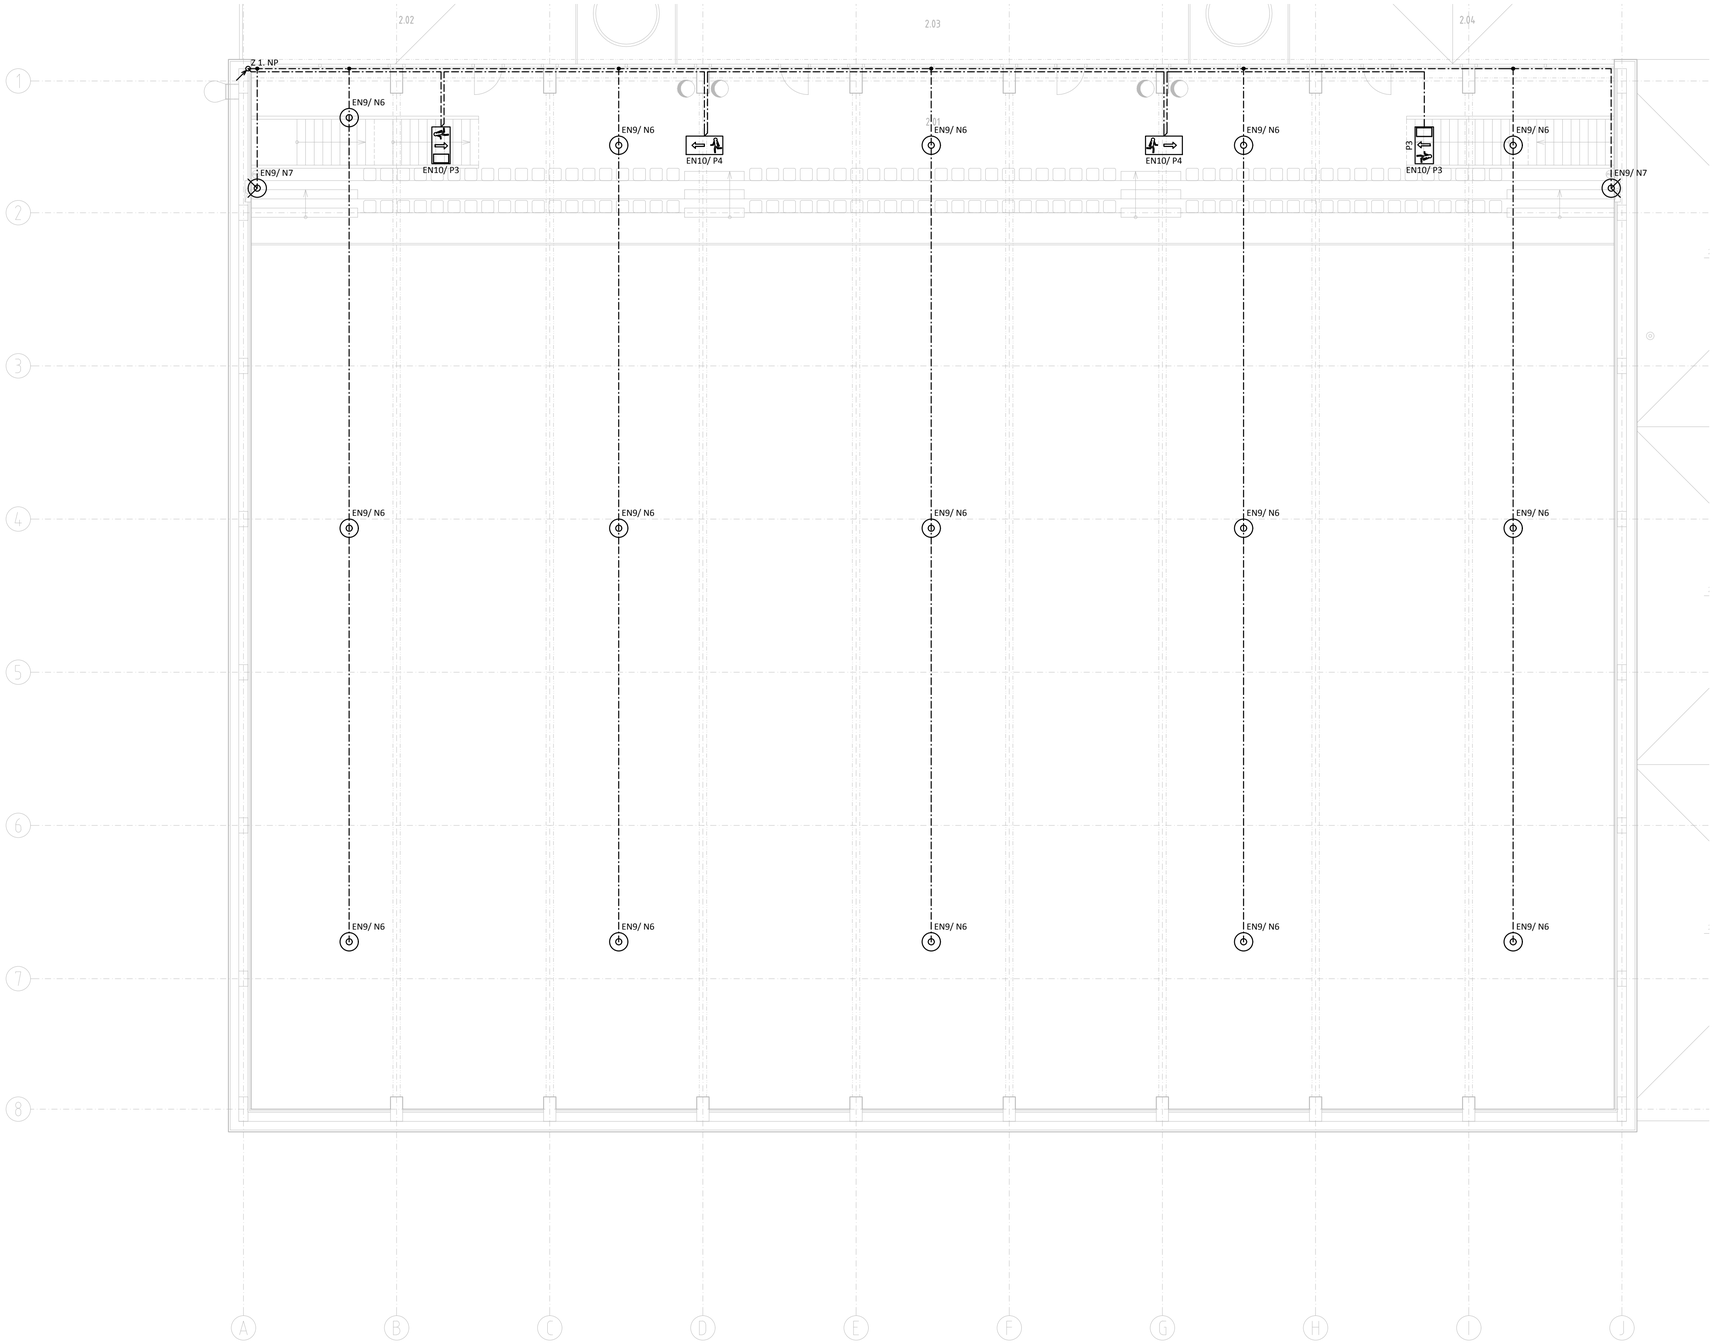

LEGENDA SYMBOLŮ

- ROZVÁDĚČ ELEKTRO
- ROZVÁDĚČ MaR
- ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 230 V/ 16 A
- ZÁSUVKA 230 V/ 16 A/ IP 44
- ZÁSUVKA 400 V/ 16 A/ 5 p
- ZÁSUVKY V PODLAHOVÉ KRABICI
- VÝVOD JEDNOFÁZOVÝ
- VÝVOD TŘÍFÁZOVÝ
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, řaz. "1"
- SPÍNAČ SÉRIOVÝ, řaz. "5"
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ, řaz. "6"
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, řaz. "1", IP44
- OVLÁDACÍ PANEL OSVĚTLENÍ - DALI
- DETEKTOR PŘÍTOMNOSTI - DALI
- HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE
- OCHRANNÉ POSPOJENÍ

POZNÁMKA

- POZICE VŠECH ZAŘÍZENÍ A KONCOVÝCH PRVKŮ JE NAZNAČENA ORIENTAČNĚ
- ROZVODY BUDOU VEDENY PŘEVÁŽNĚ NAD PODHLEDY, VE SPORTOVNÍ HALE A TECHNICKÝCH PROSTORÁCH VIDITELNĚ PO POVRCHU
- VEŠKERÉ ROZVODY NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ PROVÉST KABELY ULOŽENÝMI S FUNKČNÍ INTEGRITOU
- ROZVODY BUDOU VEDENY V NORMOVÝCH TRASÁCH S FUNKČNÍ INTERGITOU PŘI POŽÁRU
- KABELY KOTVIT KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM POMOCÍ PŘÍCHYTEK A SVAZKOVÝCH DRŽÁKŮ
- PROVEDENÍ POŽÁRNĚ ODOLNÝCH TRAS MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 73 0895
- TRASY MUSÍ BÝT PROVEDENY TAK, ABY INTEGRITA TRASY NEMOHLA BÝT NARUŠENA JINÝMI ROZVODY NEBO ČÁSTMI STAVBY, KTERÉ NEJSOU KOTVENY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- PROVEDENÍ NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN EN 1838, ČSN EN 50171 A ČSN EN 50172
- NOUZOVÉ ÚNIKOVÉ CESTY A VÝCHODY BUDOU OZNAČENY NOUZOVÝMI SVÍTIDLY
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ OBJEKTU BUDE NAPÁJENO Z CENTRÁLNÍ STANICE NO (LPS)
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI DLE ČSN EN 61140 ed. 2 A ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

LEGENDA KABELŮ

- KABELY NAPÁJECÍ/ ZÁSUVKOVÉ
- KABELY SVĚTELNÉ
- KABELY NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ
- KABELY OVLÁDACÍ S FUNKČNÍ INTEGRITOU
- SDRUŽENÉ KABELOVÉ TRASY

SYSTÉM ZNAČENÍ NOUZOVÝCH SVÍTIDEL

EN1/ N1
- ČÍSLO VĚTVE LPS
- TYP NOUZOVÉHO SVÍTIDLA DLE KNIHY SVÍTIDEL

±0,000 = 477,00 m n.m. BpV

REV. NO	DATUM / DATE	POPIS / ANNOTATION
02	03/2019	ZMĚNA VÝŠKY SPORTOVNÍ HALY; ZMĚNA KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU SPORTOVNÍ HALY; ÚPRAVA SKLADBY KONSTRUKCÍ
01	06/2018	ÚPRAVA SKLADEB KONSTRUKCÍ; ZMĚNA TRASOVÁNÍ PŘÍZEMNÍ KOMUNIKACE

AKCE / PROJECT: **SPORTOVNÍ HALA SUŠICE**
parc. č. 968/9, 968/10, st. 2196, část 968/2, K.Ú. SUŠICE NAD OTAVOU

INVESTOR / DEVELOPER: MĚSTO SUŠICE, náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice

HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER: APRIS 3MP s.r.o., BAAROVA 239/36, 148 00, PRAHA 4, CR, tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz

ARCHITEKT PROJEKTU / ARCHITECT: Ing. arch. M. TYLŠOVÁ, Ing. arch. V. TARABA, Ing. arch. P. HOLUBOVÁ

VEDOUCÍ PROJEKTU / PROJECT LEADER: Ing. arch. M. TYLŠOVÁ, Ing. V. HEJL

PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER: ZDENĚK.cz, Ing. Pavel Zdeněk, Dmějšice 49, 399 01, Milevsko, tel.: +420 605 453 312, e-mail: pavel@epzdenek.cz

ČÁST/PART: **D.07**

VYPRACOVAL/DRAFTER: Ing. Pavel Zdeněk

KONTROLA/CHECK: Ladislav Štolz

STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DATUM / DATE: 08/2017

ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER: 2016015

POČET FORMÁTŮ / FORMAT: A1

MĚŘÍTKO / SCALE: 1 : 100

ČÁSTPÉ / COPY

Č. PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER: **2917.15b**

NÁZEV PŘÍLOHY / TITLE: # DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ 2. NP

NA TUTO DOKUMENTACI SE VZTAHUJÍ AUTORSKÁ PRÁVA. VÝKRES NENÍ URČEN PRO ZNOVUVYUŽÍVÁNÍ KOPÍÍ A JAKÝKOLIV REPRODUKCI BEZ KONTAKTU S OVĚŘENOU AUTORIZOVANOU OSOBOU Z PRÁVNÍ KANCELÁŘE APRIS 3MP s.r.o. (c) APRIS 3MP 2017